


Zestawienie powierzchni - piętro		
nr pom.	wykończenie posadzki	pow. [m²]
1.01	kommunikacja - łącznik	10.83
1.02	kommunikacja	10.82
1.03	szatnia - 30 osób	16.30
1.04	łazienka	14.05
1.05	szatnia - 16 osób	9.19
1.06	łazienka	9.64
1.07	pom. porządkowe	2.21
1.08	pokój trenerów	5.73
1.09	łazienka	3.53
1.10	sala taneczna	138.04
1.11	zaplecze sali	17.20
suma		237.54

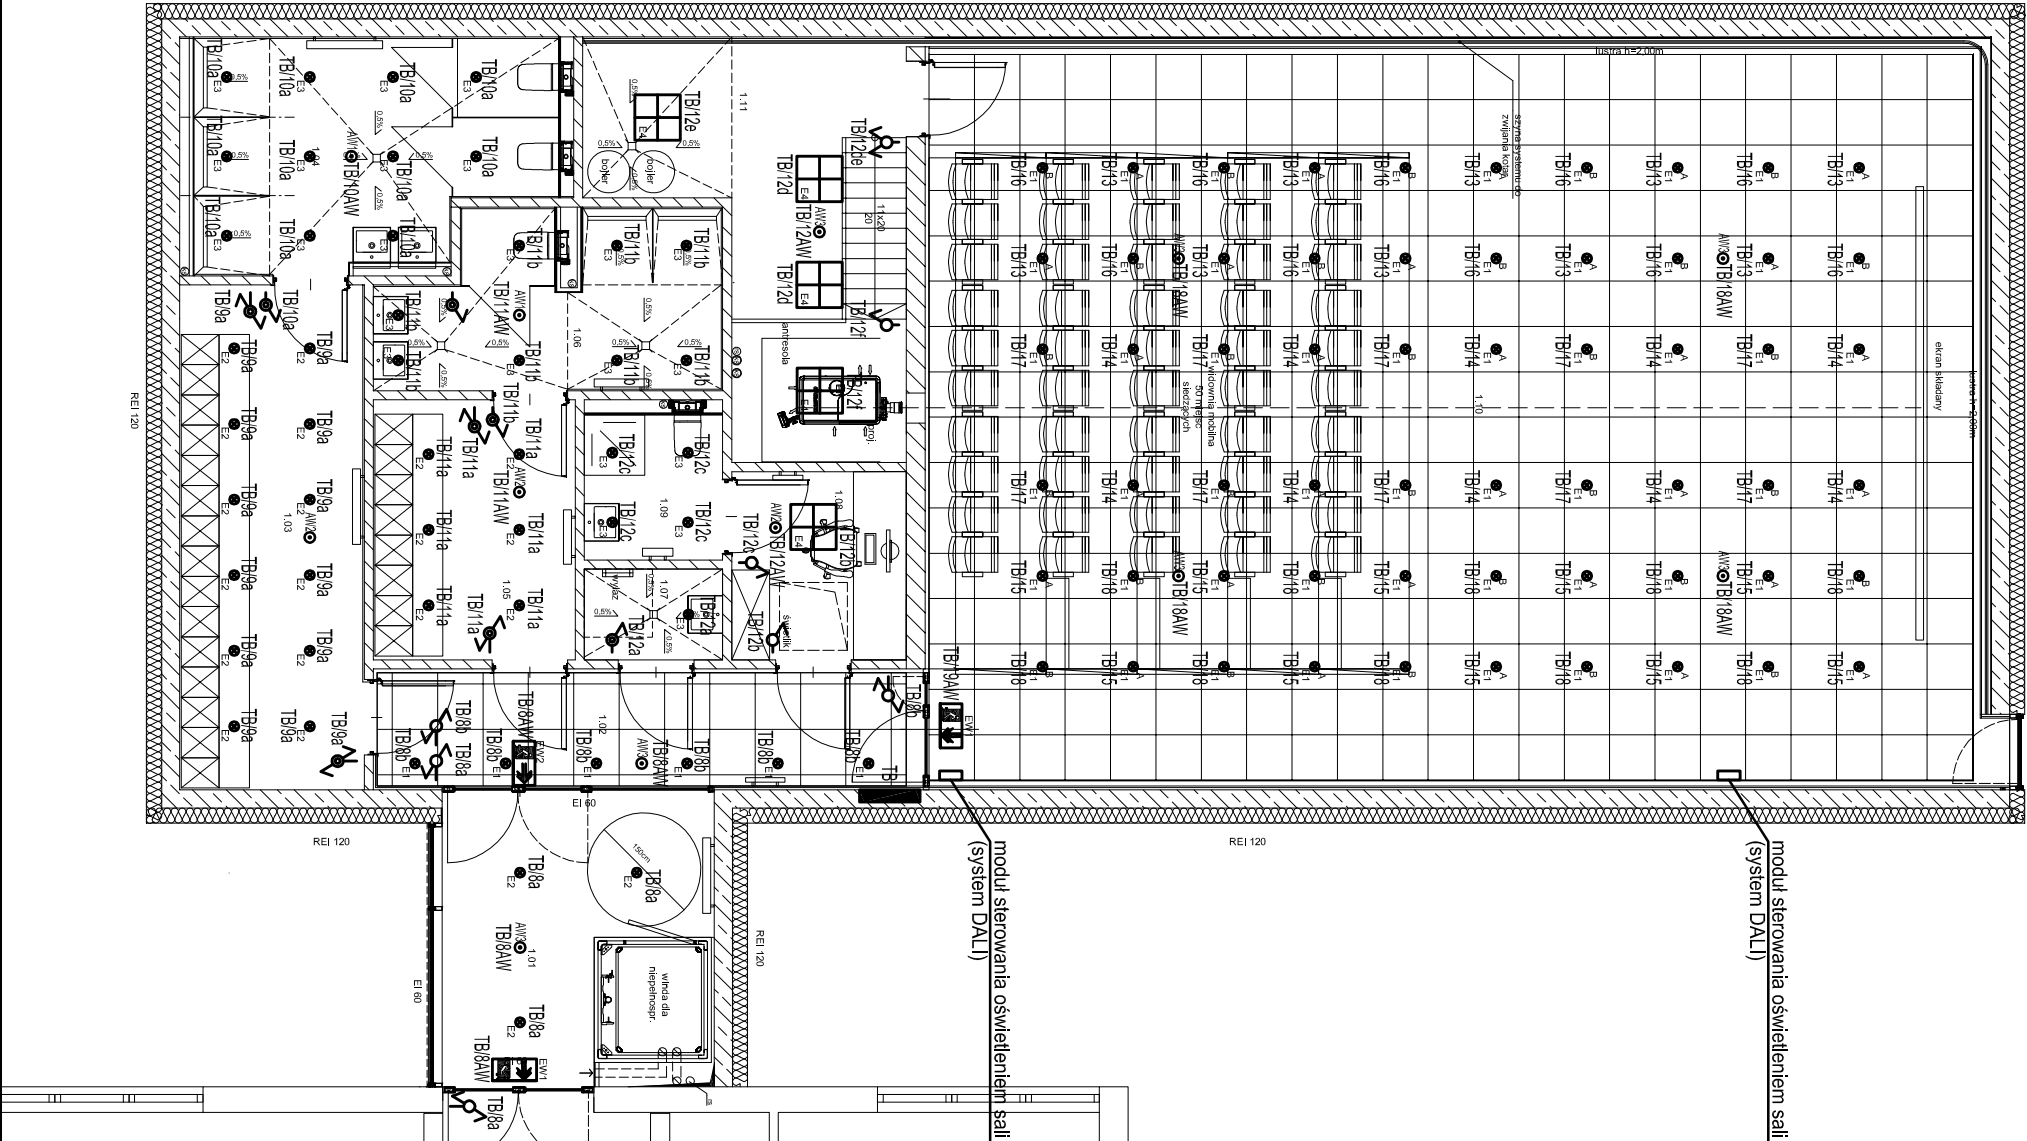

OZNACZENIA:

- AW0

- oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP65 dostropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXPO 1W IP65 lub równoważna
- AW0

- oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP20 dostropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. LVPO 1W IP20 lub równoważna
- AW0

- oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 dostropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. LVPO 3W IP20 lub równoważna
- łącznik 1-biegunowy p.t. IP20
- łącznik świecznikowy p.t. IP20
- łącznik schodowy p.t. IP20
- łącznik krzyżowy p.t. IP20
- łącznik 1-biegunowy p.t. IP44
- łącznik świecznikowy p.t. IP44
- łącznik schodowy p.t. IP44
- czujka ruchu 360°
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44
- jednozadaniową 1,2W 1h CNBOP montaż bezpośrednio na ścianie lub podłogowo
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44
- dwuzadaniową 1,2W 1h CNBOP montaż dostropowo, bezpośrednio na sufitie lub natynkowo
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę 05w. awaryjnego IP65 1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na ścianie
- E1 - oprawa sufitowa, natynkowa, kolor czarny, średnica 14cm, źródło światła LED ciepły np. TUBA 111 natynkowa f-ny Aqform lub równoważna. Dłona płaszczyzna oprawy licowana z płaszczyzną sufitu akustycznego, montaż do konstrukcji stropu.
- Uwaga: Oprawy na sali tanecznej muszą być wyposażone w zasilacze przystosowane do sterowania w systemie DALI
- E2 - oprawa sufitowa, wpuszczana, kolor biały, źródło światła LED ciepły np. RING 111 wpuszczana f-ny Aqform lub równoważna.
- E3 - oprawa sufitowa, IP65 wpuszczana, kolor biały, źródło światła LED ciepły np. AQUATIC round LED 230V hermetic wpuszczany f-ny Aqform lub równoważna.
- E4 - oprawa dostropowa LED IP20 3800lm 28W np. EURO PANEL LED 60x60 lub równoważny
- E5 - aluminiowy profil LED 16x12mm, wpuszczany w płytę GK, kolor biały, kolor mleczny + pasek LED 0,6W/m
- E6 - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 4000lm 28W np. AMETYST LED 4000lm 28W IP65 lub równoważna

UMIACI

- Praca autorskie zastrzeżone
- Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności skonsolidować z głównym projektem.
- Niniejszy rysunek stanowi integralną część wieloetapowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi

główny projektant

**PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI**  
**BIURO ARCHYTEKTONICZNE**  
ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce  
tel. 510-322-986  
www.architektipsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego  
Dom Kultury we Włoszczowie  
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19  
działka nr ew. 5222 obręb 06

tytuł projektu  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  
BUDYNKU DOMU KULTURY WE  
WŁOSZCZOWIE O SAŁĘ TANECZNĄ  
I POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM  
TERENU, PRZEBUDOWA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
I ROZBUDOWA GARAŻU

inwestor  
Dom Kultury we Włoszczowie  
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19  
projektant/pr. uprawnień/podpis  
mgr inż. Marek Alf  
SWK/0096/PWOC/14  
sprawdzający/pr. uprawnień/podpis  
mgr inż. Jarosław Kotera  
KI-214/93  
branża data faza proj. skala  
elekt. 08.2018 PW 1:100  
temat rysunku nr rysunku

Rzut piętra  
- Instalacja oświetleniowa  
E03