


POZIOM PORÓWNAWCZY 230,00 m n.p.m.	PROJ. STUDNIA INSPEKCYJNA DN425 PVC NA KANALE kd150																
	PROJ. TRÓJNIK Dz160/Dz160																
	ISTN. KABEL ENERGETYCZNY																
	PROJ. TRÓJNIK Dz160/Dz160																
KRAWĘDŹ CHODNIKA																	
KRAWĘDŹ CHODNIKA																	
PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 50x4,6																	
ISTN. KABEL ENERGETYCZNY																	
PROJ. STUDNIA INSPEKCYJNA DN425 PVC NA KANALE k160																	
PROJ. STUDZIENKA WPUSTOWA DN425																	
RZĘDNA TERENU	241,07	241,03	240,96	240,94	240,94	240,94	240,93	240,86	240,80	240,82							
RZĘDNA DNA KANAŁU	239,23	239,25	239,29	239,35	239,37	239,38	239,41	239,43	239,44	239,82							
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,84	1,78	1,67	1,59	1,57	1,56	1,52	1,43	1,36	1,00							
ŚREDNICA	k160 PVC										i=0,8%						
SPADEK											i=19,0%						
ODLEGŁOŚĆ	0,0	2,6	5,4	8,0	15,5	2,2	17,7	1,4	19,1	3,4	22,5	1,9	24,4	1,6	26,0	2,0	28,0

Sd1Td1Td2Sd2Wd1

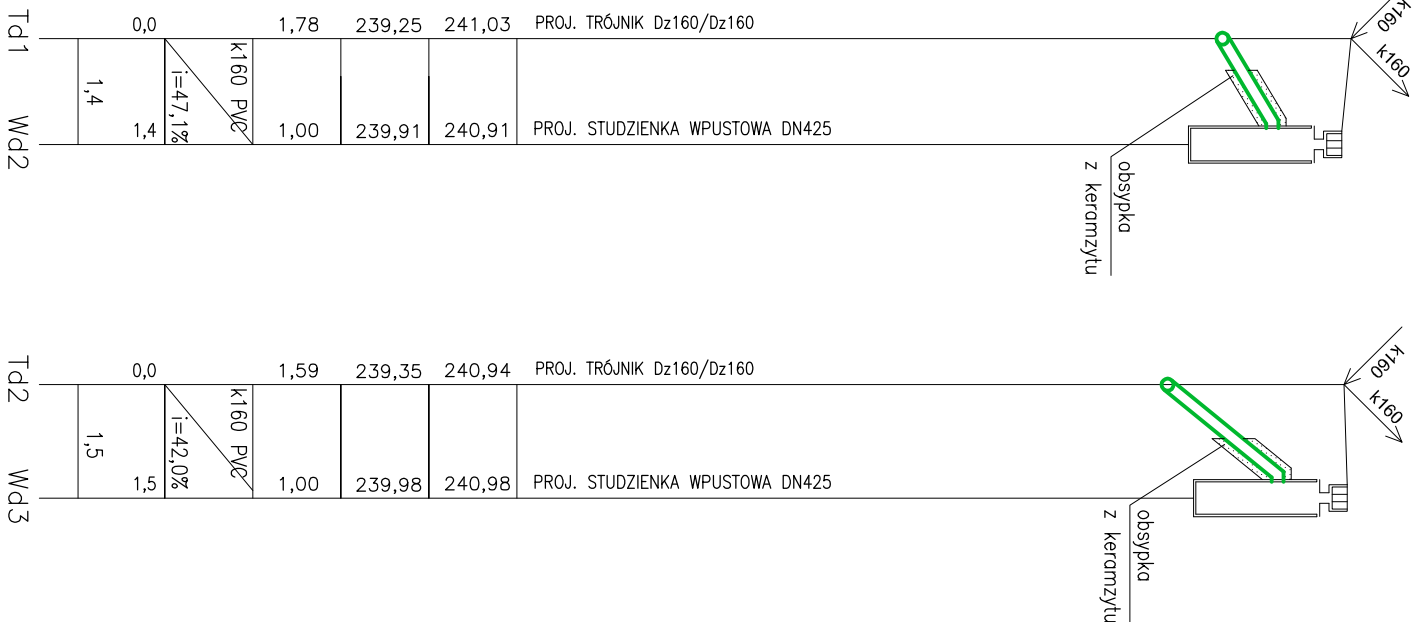

PROJ. TRÓJNIK Dz160/Dz160	PROJ. STUDZIENKA WPUSTOWA DN425	PROJ. TRÓJNIK Dz160/Dz160	PROJ. STUDZIENKA WPUSTOWA DN425
241,03	240,91	240,94	240,98
239,25	239,91	239,35	239,98
1,78	1,00	1,59	1,00
k160 PVC			
i=4,7,1%			
0,0	1,4	0,0	1,5

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRZYLĄCZA SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE
RZĘDNE WŁĄCZENIA DO SIECI W ULICY I WYJŚCIA Z BUDYNKU.
USTYTUOWANIE SIECI W TERENIE ZAKOŹONO I PODANO W SPOSÓB ORIENTACYJNY.

P.W. INSBUD-BIS Pruszków ul. Przy Księżycu 3a lok.2 tel. 505 429 816	
Inwestor: Gmina Włoszczowa	
ul. Partyzantów 14, 19-100 Włoszczowa	
Adres: Włoszczowa, Pl. Wolności, dz. nr ew. 3620/2	
Temat: PRZYLĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DO PROJEKTOWANEJ FONTANNY	
Tytuł: PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO cz.1	Nr rys. 5
Opracowała	Skala 1: 100
Projektant	Data październik 2018