

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 7, 77, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2023r. firmy QUANTUM TWO Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pawła Michalskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, planowanego w miejscowości Włoszczowa, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

o r z e k a m:

Dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, planowanego w miejscowości Włoszczowa, na działkach ewid. nr: 4518/1, 4519/1, 4547/1, 4548/1, 4581/1, 4582/1, 4935/3, 4659/13, 4675/4, 4683, 4684, 7070, 7071, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 4689/3, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4380/38, 5317, obręb 0008 oraz 4646/5, 4647/5, 4648/5, 4649/1, obręb 0009, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II. Nie stwierdzam zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ to przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

IV. Mapa z usytuowaniem przedsięwzięcia oraz terenem oddziaływania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2023r. Inwestor: QUANTUM TWO Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Michalskiego wystąpił do Burmistrza Gminy Włoszczowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie, planowanego w miejscowości Włoszczowa, na działkach ewid. nr: 4518/1, 4519/1, 4547/1, 4548/1, 4581/1, 4582/1, 4935/3, 4659/13, 4675/4, 4683, 4684, 4685/32, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 4689/3, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4380/38, 5317, obręb 0008 oraz 4646/5, 4647/5, 4648/5, 4649/1, obręb 0009. Pismem z dnia 14.11.2023r. Pełnomocnik Inwestora poinformował, że działka nr ewid. 4685/32 uległa podziałowi na działki o numerach ewidencyjnych 7070 i 7071.

Do wniosku dołączono załączniki wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia w czterech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie tj. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu a także działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu zaznaczonego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem, mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1, pełnomocnictwo dla Pana Pawła Michalskiego (Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 224A, 25-614 Kielce).

Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana we wrześniu 2023r. przez mgr inż. Rafała Bazylewicz (SIGMA Energy Sp. z o.o., ul. Ks. A. Błaszaka 23, 64-140 Włoszakowice), została uzupełniona pismami z dnia: 14.11.2023, 13.12.2023r., 09.01.2024r.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy Włoszczowa.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie na działkach nr ewid. 4518/1, 4519/1, 4547/1, 4548/1, 4581/1, 4582/1, 4935/3, 4659/13, 4675/4, 4683, 4684, 7070, 7071, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 4689/3, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4380/38, 5317, obręb 0008 oraz 4646/5, 4647/5, 4648/5, 4649/1, obręb 0009 we Włoszczowie. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 (w tym przypadku pkt 7 - napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6), z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone; w przypadku, gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., podano informację o zamieszczeniu w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr karty 46/2023).

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* zapewniono stronom udział w postępowaniu na każdym jego etapie. O wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kpa oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 19.10.2023r., które ukazało się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa, na stronie BIP tut. Urzędu, a także na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia.

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 19.10.2023r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy organ wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 26.01.2024r., znak: WOO-II.4220.313.2023.JO.4, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie” planowanego w miejscowości Włoszczowa, na działkach ewid. nr: 4518/1, 4519/1, 4547/1, 4548/1, 4581/1, 4582/1, 4935/3, 4659/13, 4675/4, 4683, 4684, 7070, 7071, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 4689/3, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4380/38, 5317, obręb 0008 oraz 4646/5, 4647/5, 4648/5, 4649/1, obręb 0009, przez QUANTUM TWO Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Michalskiego, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie opinią sanitarną NZ.9022.5.17.2023 z dnia 03.11.2023r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo powyższa opinia została sprostowana postanowieniem z dnia 24.11.2023r. i podtrzymana po uzupełnieniach pismami z dnia 02.01.2024r. oraz 02.02.2024r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim opinią znak:WA.ZZŚ.3.4901.1.315.2023.WC z dnia 05.12.2023r., wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa odcinka istniejącej linii 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na linię kablową po nowej trasie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższe stanowisko zostało podtrzymane po uzupełnieniach pismem z dnia 25.01.2024r.

Obwieszczeniem z dnia 05.02.2024r. zawiadomiono strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje się realizacji innych przedsięwzięć z zakresu budowy/przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych

W najbliższej odległości od projektowanego słupa nr 93, w kierunku północnym, przebiegają istniejące linie elektroenergetyczne SN 15 kV, tj.:

- linia relacji GPZ Włoszczowa - Młyny w odległości ok. 88 m;
- linia relacji GPZ Włoszczowa - Kluczewsko w odległości ok. 62 m;
- linia relacji GPZ Włoszczowa - Secemin w odległości ok. 34 m.

Ponadto jak wynika z dokumentacji będących w zasobach tut. Organu, w sąsiedztwie planowanej do realizacji linii kablowej, planowana jest inwestycja dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz w obrębie terenu przedsięwzięcia gdzie będą wykonywane prace dot. regulacji zwisów przewodów, planowana jest inwestycja dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW. Biorąc pod uwagę strefy oddziaływania w/w istniejących linii oraz planowanej inwestycji, charakter i zakres prac związanych z budową w/w farm fotowoltaicznych nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w zakresie pola elektromagnetycznego i emisji hałasu z planowanym zamierzeniem.

Niemniej jednak realizacja/eksploatacja planowanego przedsięwzięcia winna być prowadzona w koordynacji z innymi inwestycjami w sąsiedztwie, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonych prac.

Wszystkie materiały, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia (w tym w części przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka linii kablowej), lokalizację częściowo na terenie przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej, poza przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, brak wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność

i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Realizacja inwestycji będzie wiązała się m.in. z prowadzeniem prac ziemnych /budowlanych/instalacyjnych związanych z wykonaniem: regulacji zwisów przewodów stanowiska dla nowego słupa nr 93, linii kablowej oraz demontażem słupa nr 93. Wykopy związane z realizacją przedsięwzięcia będą wykonywane na głębokość: ok. 2,5 m przy wykonywaniu demontażu starego słupa nr 93, ok. 3,5 m przy wykonywaniu nowego stanowiska słupa nr 93, ok. 1,5 m przy układaniu linii kablowej. Jak wynika z KIP dla rozpoznania budowy geologicznej i warunków wodnych w rejonie projektowanej inwestycji odwiercono 26 otworów geotechnicznych o głębokości do 5,8 m. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, iż do głębokości 5,8 m p.p.t nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Wskazano w KIP, że wg map geologicznych pierwszy poziom wodonośny w kredowych marglach występuje na głębokości 20 - 50 m p.p.t. Mając na uwadze powyższe wykonanie wykopów nie będzie wymagało prowadzenia odwodnienia. W KIP określono, iż w przypadku wystąpienia wody w wykopach podczas opadów atmosferycznych zostanie ona odpompowana w osłonie ścianek szczelnych lub poprzez igłofiltry do zbiorników mobilnych i przekazana uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Wykonywane prace nie będą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101 a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom. Podczas prac budowlanych wystąpią potencjalne uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany. Jak wskazano w KIP z uwagi na mały zakres robót budowlanych nie planuje się organizowania zaplecza budowy, ani placu postojowego dla maszyn w sąsiedztwie linii. Materiały do wykonania prac zostaną dostarczone bezpośrednio w miejsce lokalizacji projektowanych słupów i zabudowane. Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych. Miejsce postojowe maszyn budowlanych będzie znajdować się poza terenem budowy, na utwardzonych parkingach pobliskiej stacji benzynowej. Maszyny będą tankowane na stacjach benzynowych, a ewentualne naprawy sprzętu/pojazdów wykonywane będą w placówkach specjalistycznych serwisów.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować w wyznaczonym miejscu na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. Plac budowy oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych winny zostać wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny być niezwłocznie usuwane.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. W/w emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, wibromłoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek - sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, Inwestor unikał

będzie również równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny, urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych silnikach). Na etapie realizacji Inwestor winien zapewnić dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty, których zawartość winna być odbierana przez uprawnioną firmę i wywożona do oczyszczalni ścieków.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarowymi formami przyrody oraz krajowymi korytarzami migracji zwierząt. W KIP wskazano brak występowania na terenie przedsięwzięcia chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych. Z KIP wynika, że w ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Teren prowadzenia prac budowlanych obejmuje obszary użytkowane rolniczo, natomiast pozostały teren przedsięwzięcia (regulacji zwisów przewodów) obejmuje obszary użytkowane rolniczo oraz tereny Ogródków Działkowych Włoszczowa. Na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia nie występują ciekły powierzchniowe. Z uwagi na rolny charakter terenu przedsięwzięcia oraz możliwość pojawienia się na terenie inwestycyjnym gadów, płazów oraz innych małych zwierząt związanych z tym terenem, przed zasypaniem wykopów będzie prowadzona kontrola pod względem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, będą one odłowione i przeniesione w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją o takich samych lub zbliżonych warunkach siedliskowych.

Odpady wytworzone zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji, zostaną prawidłowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. selektywnie magazynowane w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wiąże się z wytwarzaniem ścieków bytowych i przemysłowych. Wody opadowe lub roztopowe tak jak dotychczas będą odprowadzane do ziemi poprzez infiltrację w obrębie działek inwestycyjnych.

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa, o której mowa w Rozporządzeniu Nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. U. Woj. Świąt. z 2012r. poz. 2624 ze zm.), zmienionego rozporządzeniem Nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa. Teren inwestycji znajduje się w odległości ok. 630 m od ujęcia SW-I. Planowana inwestycja nie narusza zakazów określonych w w/w rozporządzeniu. Mając na uwadze zakres i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych. Wskazane w treści postanowienia działania ograniczające/minimalizujące oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczą środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

Funkcjonowanie linii elektroenergetycznej związane jest z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego oraz hałasu. Teren przedsięwzięcia obejmuje obszary użytkowane rolnicze oraz tereny Ogródków Działkowych Włoszczowa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości ok. 175 m w kierunku północnym od osi linii elektroenergetycznej. Dopuszczalne standardy jakości środowiska w zakresie pola elektromagnetycznego, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448), tj. w miejscach dostępnych dla ludności: natężenie pola elektrycznego (E) - 10 000 V/m, natężenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m oraz w miejscach przeznaczonych pod zabudowę: natężenie pola elektrycznego (E) - 1 000 V/m, natężenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m.

W KIP na potrzeby analizy w tym zakresie wykonano obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania PLS-CADD uwzględniając rzeczywisty przebieg modernizowanej linii elektroenergetycznej, profil gruntu, zastosowany typ i wysokość słupów, typ przewodów, napięcie i ich wysokość zawieszenia nad gruntem. Przy uwzględnieniu w/w danych wejściowych wyznaczono największe możliwe wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przy maksymalnym

100% obciążeniu linii napowietrznej (równocześnie maksymalne wartości prądu 416 A i napięcia 123 kV), czyli dla sytuacji (warunków najbardziej niekorzystnych), która w warunkach normalnej pracy linii nie występuje. W wyniku przeprowadzonych obliczeń wskazano, iż największe wartości składowych pola elektromagnetycznego generowane są w przęśle nr 88 - 89 (w którym przewody linii napowietrznej zawieszone są najniżej nad gruntem w całej sekcji odciągowej 88 - 93, na wysokości 7,01 m) i wynoszą 1,756 kV/m. Największa obliczona wartość składowej magnetycznej wyniosła 12,58 μ T, co odpowiada ok. 10,06 A/m. Linie kablowe są natomiast źródłem jedynie pola magnetycznego, a wartość natężenia pola elektrycznego jest pomijalnie niska. Pole magnetyczne w pobliżu podziemnej linii kablowej 110 kV nie przekroczy 10 μ T, co odpowiada ok. 8 A/m.

Biorąc pod uwagę odległość planowanej inwestycji od terenów zabudowy mieszkaniowej oraz przeprowadzone analizy w KIP, nie przewiduje się, aby oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w tym zakresie, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności spowodowało przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, o których mowa w w/w rozporządzeniu.

Dla terenu inwestycji i obszaru oddziaływania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny chronione akustycznie, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczono zgodnie z faktycznym wykorzystaniem i użytkowaniem terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - wyrażony wskaźnikiem hałasu (L_{AeqD}), dla tego typu terenów chronionych akustycznie, wynosi w porze dziennej 50 dB i w porze nocy 45 dB.

Źródłem hałasu przedmiotowej linii energetycznej wysokiego napięcia jest zjawisko ulotu i wyładowań niezupełnych na elementach izolacyjnych. W czasie dobrej pogody linia napowietrza 110 kV jest niesłyszalna dla osób znajdujących się w okolicy lub bezpośrednio pod linią. Poziom hałasu wzrasta podczas niekorzystnych warunków pogodowych, np. podczas opadów atmosferycznych lub niekorzystnych warunków jakości powietrza. Obliczenia w zakresie emisji hałasu wykonano w KIP zgodnie z normą PN-N-01339:2000 pt. „Hałas. Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia” uwzględniając wysokość zawieszenia przewodów fazowych oraz poziomy dźwięku dla stanu dobrej i złej pogody. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że emisja hałasu po realizacji zamierzenia od linii będzie wynosić w porze dnia 39,1 dB oraz w porze nocy 39,6 dB. Zgodnie z przedstawioną w KIP analizą na najbliższych terenach akustycznie chronionych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w w/w rozporządzeniu.

Planowana do przebudowy linia 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa na etapie eksploatacji nie stanowi źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Ewentualne zanieczyszczenia mogą pochodzić ze środków transportu wykorzystywanych do celów serwisowych/naprawczych na etapie eksploatacji sieci. Przedmiotowa linia po realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczeń obowiązujących standardów w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło nowego elementu krajobrazu, zamierzenie dotyczy przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczne - widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.

Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowaną przez planowane obiekty, nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.

Linia elektroenergetyczna nie zalicza się do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 138).

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk oraz nie znajduje się na obszarach zagrożenia powodziowego (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>),
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego, właściwe użytkowanie, zapewnienie okresowych przeglądów technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, dostosowanie obiektów do różnych zjawisk klimatycznych, w tym suszy, mrozów, silnych wiatrów,
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- z uwagi na lokalizację, zakres i skalę przedsięwzięcia, a także zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami nie przewiduje się znaczącego wpływu na ekosystemy zależne od stanu wód podziemnych i różnorodność biologiczną,
- zamierzenie nie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży, przylegających do jezior, obszarach wodno-błotnych,
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 13, poz. 104),
- obszarach leśnych,
- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia - najbliższa zabudowa mieszkaniowa została zlokalizowana w odległości ok. 175 m w kierunku północnym od przedsięwzięcia; prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej; z uwagi na charakter inwestycji na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu oraz promieniowania pola elektromagnetycznego;
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne – W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robót należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go, jak również miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie zawiadomić Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Gminy Włoszczowa, - obszarze głównych korytarzy migracji zwierząt - z uwagi na lokalizację projektowanej stacji paliw na terenach przekształconych antropogenicznie i ogrodzonym oraz w sąsiedztwie dróg, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na ewentualną lokalną migrację zwierząt na omawianym terenie,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu - w odległości ok. 1,37 km od działek inwestycyjnych znajduje się granica Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na w/w obszarową formę ochrony przyrody,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej zlokalizowany jest w odległości ok. 64 km od przedsięwzięcia,
- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - w odległości ok. 3,73 km od planowanej inwestycyjnej usytuowany jest najbliższy obszar Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami korytarza ekologicznego. Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, jego zakres i charakter nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na:

- terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 408 Niecka Miechowska (część NW), o charakterze szczelinowym, związanym głównie z utworami kredy górnej: margle, wapienie, opoki, zasilanego poprzez infiltrację opadów atmosferycznych bezpośrednio na obszarach odsłonięć na powierzchni terenu i wodami przesączającymi się przez utwory czwartorzędowe,

- obszarach stref ochronnych ujęć wód – przedsięwzięcie znajduje się na terenie ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej, która została wyznaczona rozporządzeniem Nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2012 r., poz. 2624 ze zm.) zmienionym rozporządzeniem Nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa w celu ochrony zasobów wodnych ujęć. Planowana inwestycja nie narusza zakazów określonych w/w rozporządzeniem.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej JCWP, o kodzie RW200006254189 Zwleczza oraz RW200006254269 Czarna Struga w regionie wodnym Środkowej Wisły.

JCWP RW200006254189 Zwleczza to naturalna i monitorowana część wód, o użytkowaniu leśno-rolnym. Stan ogólny jest zły, stan ekologiczny umiarkowany, a stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny wód są: OWO; fitobentos, a chemiczny: benzo(a)piren. Osiągnięcie celu środowiskowego uznano za zagrożone. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem są: źródła bytowe i komunalne (punktowe), presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są: prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe oraz presja chemiczna, której głównym źródłem są: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych i odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; IO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039r. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Natomiast odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

JCWP RW200006254269 Czarna Struga to silnie zmieniona i monitorowana część wód, o użytkowaniu leśno - rolnym. Stan ogólny jest zły, stan ekologiczny zły, a stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi zły stan ekologiczny wód są: OWO, przewodność; fitobentos, ichtiofauna, a chemiczny: benzo(a)piren. Osiągnięcie celu środowiskowego uznano za zagrożone. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem są: źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe), presja zasilająca, której głównym źródłem jest eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym), presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są: prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy

rybne) - rzeki główne i rzeki pozostałe, oraz presja chemiczna, której głównym źródłem są: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych i odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; I0, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Natomiast odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w kartach charakterystyki dla ww. JCWP oraz charakter przedmiotowej inwestycji można jednoznacznie stwierdzić, że nie będzie ona miała wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem GW200084. Dla JCWPd GW200084 stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie nie będzie miała wpływu na stan jakościowy, ani ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych, oraz na cele środowiskowe wskazane w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 16 lutego 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikających z map zagrożenia powodziowego oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii właściwych wyspecjalizowanych organów, tutejszy organ uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów, uwzględniając specyfikę planowanego przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływania we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Włoszczowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA

mgr Michał Słezak
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora - Pan Paweł Michalski,
2. Strony postępowania zawiadomione w drodze obwieszczenia dokonanego w trybie art. 49 Kpa (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.),
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
4. Inwestor - QUANTUM TWO Sp. z o.o.

Sporz.

INSPEKTOR

mgr inż. Izabela Juda - Proch

Pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205 zł w dniu 08.10.2023r.
na dowód wpłaty Nr.....
na wpłatę na konto - 591020273300000210200039578

podpis.

INSPEKTOR

mgr inż. Izabela Juda - Proch

Kancelaria Główna Urzędu
otrzymano do wysłania

data 29.02.2024 godzina 11:50 podpis AK

Wysłano 10

24.02.2024r
(data)

Załącznik Nr 1 do decyzji
znak: MRO.6220.24.2023.IJP3
z dnia 27.02.2024r.
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Włoszczowa, na działkach ewid. nr: 4518/1, 4519/1, 4547/1, 4548/1, 4581/1, 4582/1, 4935/3, 4659/13, 4675/4, 4683, 4684, 7070, 7071, 4685/21, 4685/22, 4685/23, 4685/33, 4685/34, 4689/3, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4380/38, 5317, obręb 0008 oraz 4646/5, 4647/5, 4648/5, 4649/1, obręb 0009.

W ramach zamierzenia planowana jest przebudowa odcinka istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Koniecpol-Włoszczowa o parametrach:

- napięcie znamionowe: 110 kV,
- typ i liczba przewodów fazowych: 3x AFL-6 120 mm² (przewody stalowo-aluminiowe),
- liczba przewodów odgromowych: 1x AFL-1,7 70 mm² (przewód stalowo-aluminiowy).

Przebudowę linii 110 kV zaplanowano na odcinku od słupa nr 88 do stacji GPZ Włoszczowa.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- demontaż istniejącego stanowiska słupowego nr 93;
- budowę nowego stanowiska słupowego nr 93 w innej lokalizacji;

Wysokość słupa minimum 23,1 m do 30 m maksymalnie celem zachowania wymaganych odległości izolacyjnych przewodów od obiektów krzyżujących, tj. wg normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi” dla przedmiotowej linii minimum: 5,74 m od gruntu, 5,74 m od drogi polnej, gruntowej, leśnej, 7,74 m od drogi krajowej, gminnej, miejskiej, 4,74 m od potoku, rzeki, cieku wodnego.

- demontaż odcinka linii napowietrznej od bramki liniowej w GPZ Włoszczowa do nowego słupa nr 93;

- budowę odcinka linii kablowej od bramki liniowej w GPZ Włoszczowa do nowego stanowiska słupowego nr 93, o parametrach:

- napięcie znamionowe: 110 kV;
- linia jednotorowa;
- długość linii kablowej: do 400 m;
- typ i liczba kabli: 3x XRUHKXS 64/110 kV (3 kable jednożyłowe);
- liczba przewodów światłowodowych: 1x OTK;

- regulację zwisów przewodów w sekcjach odciągowych nr 88 - 93 (nowy słup).

W KIP wskazano brak występowania na terenie przedsięwzięcia chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów. Teren, na którym w ramach przedsięwzięcia prowadzone będą prace budowlane obejmuje obszar użytkowany rolniczo, natomiast pozostały teren przedsięwzięcia (regulacji zwisów przewodów) obejmuje obszar użytkowany rolniczo oraz tereny Ogródków Działkowych Włoszczowa.


Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości ok. 175m w kierunku północnym od osi linii elektroenergetycznej.

Z up. BURMISTRZA

mgr Michał Słezak
Raczelnik Wydziału Mienia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ
GMINY WŁOSZCZOWA
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
tel. 41/ 39 42 669, fax 41/ 39 42 339

Załącznik nr 2 do decyzji środowiskowej znak: MRO.6220.24.2023.IIP3 z dnia 27.03.2024r.

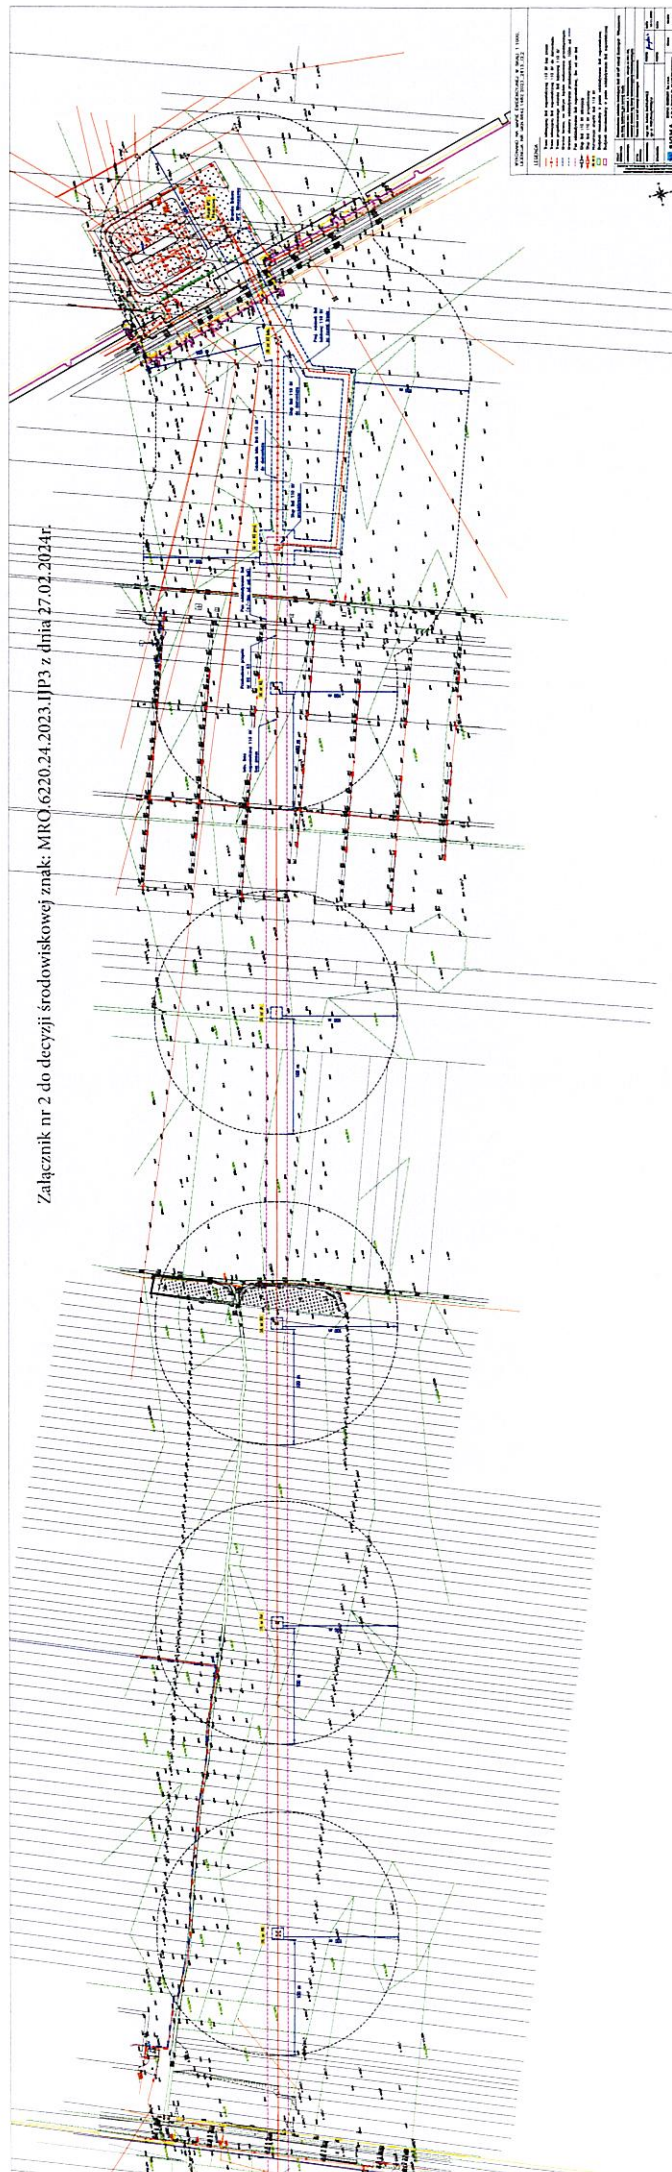

7 up. BURMISTRZA

mgr Michał Słezak
Naczelnik Wydziału Mięlnia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

